

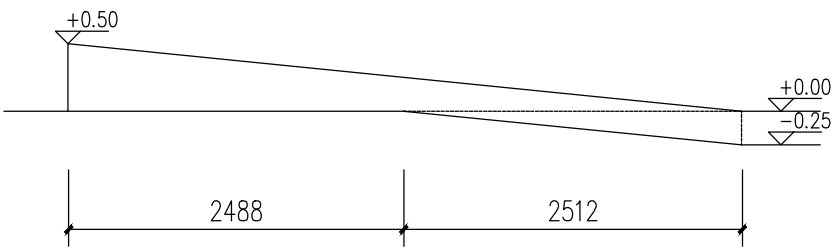
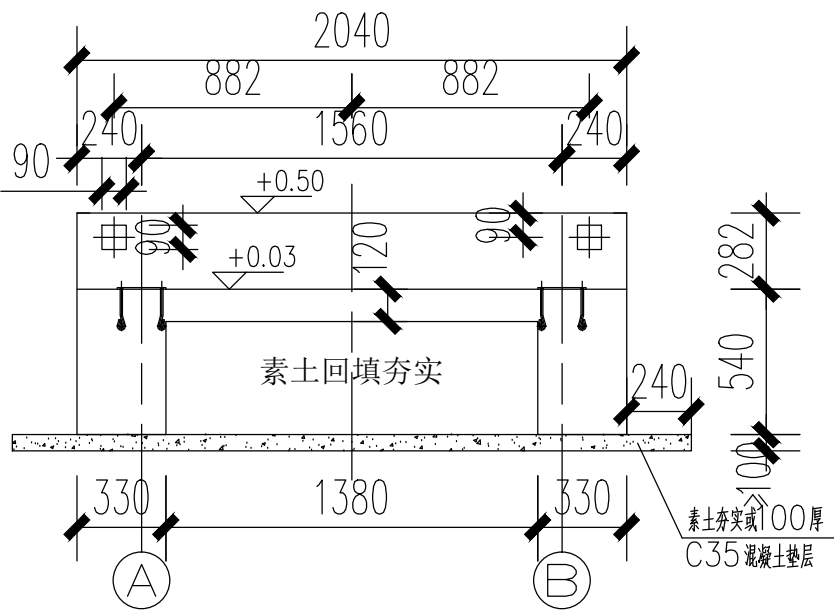




东侧地磅基础

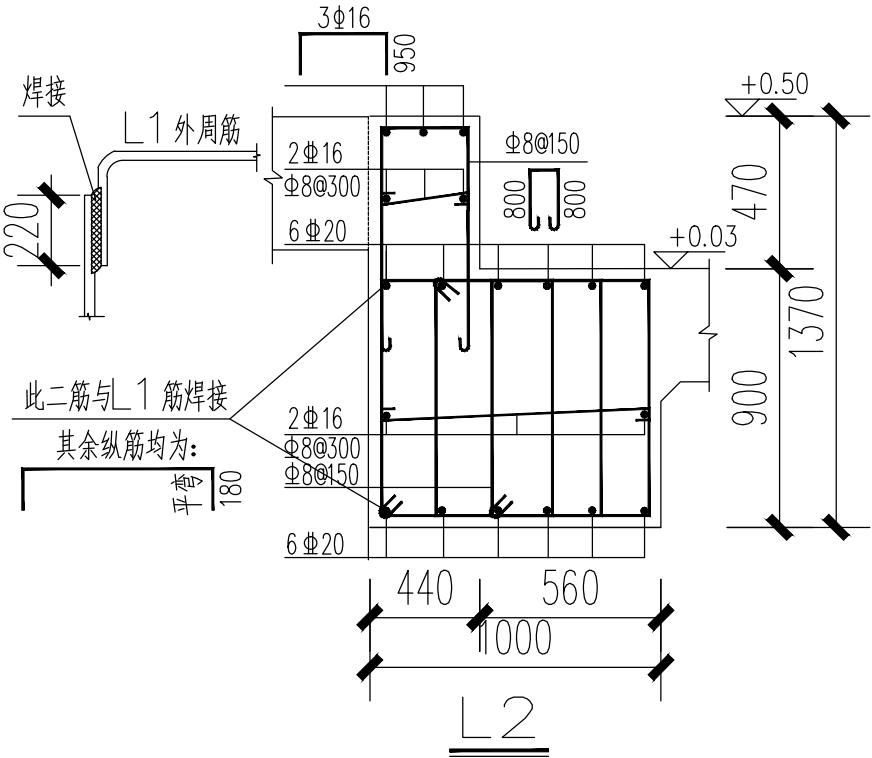

西侧地磅基础

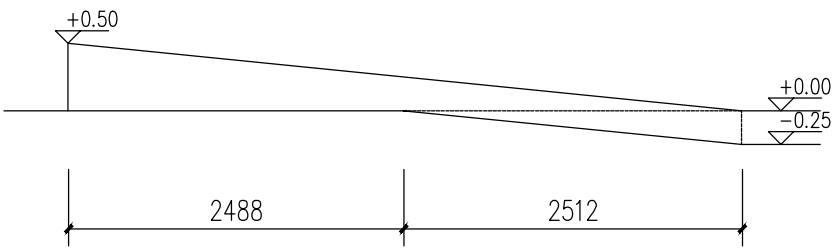

2—2 剖面图 1:50

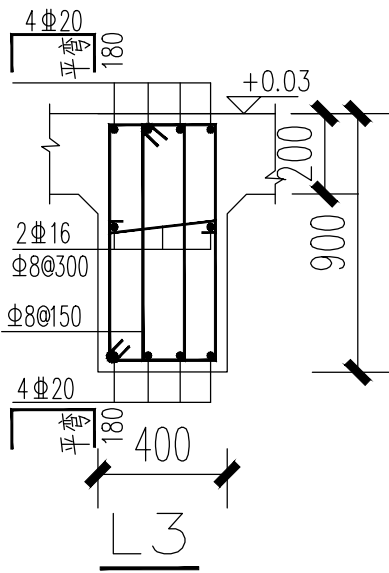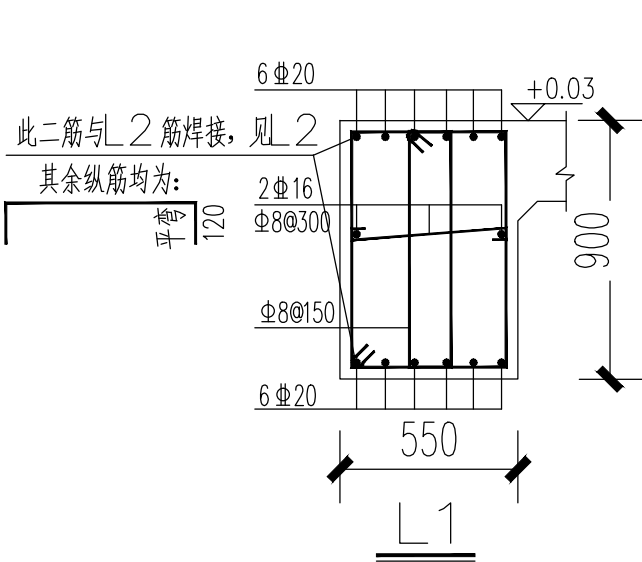

说明

- 1. 混凝土除特别注明外，其余混凝土均为C35。
钢筋等级不低于HPB300(Φ)和HRB400(Φ)，严禁采用冷加工钢筋；。
- 2. 混凝土应一次灌注，各基础板应在同一水平面内，误差不大于3mm，建议用二次灌浆保证。
- 3. 该基础中秤二端的引坡要有足够的长度，满足车辆平直上秤。引坡下素土夯实后加150厚碎石垫层。
- 4. 本施工参照国家现行相关规范和标准。